



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2022 № 2209

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение» в границах кадастровых кварталов 60:27:0060232; 60:27:0060213; 60:27:0060233; 60:27:0060235; 60:27:0060224; 60:27:0060234 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0060223:2; 60:27:0060223:27; 60:27:0060223:3; 60:27:0060223:5; 60:27:0060223:1; 60:27:0060232:11; 60:27:0060232:33; 60:27:0060232:5; 60:27:0060232:31; 60:27:0060232:34; 60:27:0060232:6; 60:27:0060233:1; 60:27:0060233:2; 60:27:0060233:117; 60:27:0000000:4922; 60:27:0060224:1; 60:27:0060224:82; 60:27:0060224:94; 60:27:0060224:2; 60:27:0060224:8; 60:27:0060224:206; 60:27:0060224:13; 60:27:0060224:14; 60:27:0060224:23; 60:27:0060224:21; 60:27:0060235:26; 60:27:0060235:6; 60:27:0060235:53; 60:27:0060235:166; 60:27:0060235:55; 60:27:0060234:36; 60:27:0060234:39; 60:27:0060234:37; 60:27:0060234:9; 60:27:0060252:17; 60:27:0000000:4907; 60:27:0000000:3577; 60:27:0000000:492; 60:27:0000000:4912

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 542 от 10.10.2018 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства

от 25.05.2022 и заявления (исх. № 502/22 ПКБСЗ от 27.05.2022; вх. № КУМИ-01-3633 от 31.05.2022) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2021-8-430 от 27.12.2021 удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А. и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь подпунктом 6.1. пункта 6 статьи 32, подпунктом 5 пункта 1 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 5935 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0060232; 60:27:0060213; 60:27:0060233; 60:27:0060235; 60:27:0060224; 60:27:0060234 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0060223:2 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 36А; 60:27:0060223:27 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 42; 60:27:0060223:3 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 40; 60:27:0060223:5 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 44; 60:27:0060223:1 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 36; 60:27:0060232:11 с местоположением: г. Псков; 60:27:0060232:33 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 55; 60:27:0060232:5 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, дом 33; 60:27:0060232:31 с местоположением: г. Псков, в границах улиц Сиреневый бульвар, Линейной и Старотекстильной; 60:27:0060232:34 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 55; 60:27:0060232:6 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 31; 60:27:0060233:1 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 29; 60:27:0060233:2 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 56; 60:27:0060233:117 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 54; 60:27:0000000:4922 с местоположением: г. Псков, пер. Подберезский; 60:27:0060224:1 с местоположением: г. Псков, пер. Подберезский, д. 2; 60:27:0060224:82 с местоположением: г. Псков, Подберезский переулок, у дома № 2; 60:27:0060224:94 с местоположением: г. Псков, пер. Подберезский, з/у 2В; 60:27:0060224:2 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 34; 60:27:0060224:8 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 26/40; 60:27:0060224:206 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского, д. 42; 60:27:0060224:13 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского, дом 38; 60:27:0060224:14 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского, д. 36; 60:27:0060224:23 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского, д. 34; 60:27:0060224:21 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского, д. 30; 60:27:0060235:26 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, дом 41;

60:27:0060235:6 с местоположением: г. Псков, ул. Гдовская, дом 36;
60:27:0060235:53 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 43;
60:27:0060235:166 с местоположением: г. Псков, ул. Старотекстильная,
д. 99а; 60:27:0060235:55 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, з/у 45;
60:27:0060234:36 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 50;
60:27:0060234:39 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 44;
60:27:0060234:37 с местоположением: г. Псков, ул. Северная, д. 50;
60:27:0060234:9 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, дом 23/42;
60:27:0060252:17 с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская, д. 21/49;
60:27:0000000:4907 с местоположением: г. Псков, ул. Белинского;
60:27:0000000:3577 с местоположением: г. Псков, ул. А. Матросова,
Богданова, Белинского, Подберезская; 60:27:0000000:4925
с местоположением: г. Псков, ул. Подберезская; 60:27:0000000:4912
с местоположением: г. Псков, ул. Северная и утвердить границу публичного
сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектах недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования

в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города Пскова в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Волкова П.В.

Глава города Пскова

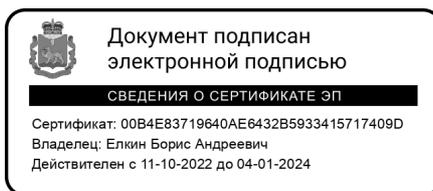

Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение


Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0060232; 60:27:0060213; 60:27:0060233; 60:27:0060235;
60:27:0060224; 60:27:0060234

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0060223:2 ; 60:27:0060223:27;
60:27:0060223:3 ; 60:27:0060223:5 ; 60:27:0060223:1 ; 60:27:0060232:11 ; 60:27:0060232:33;
60:27:0060232:5 ; 60:27:0060232:31 ; 60:27:0060232:34 ; 60:27:0060232:6 ; 60:27:0060233:1;
60:27:0060233:2 ; 60:27:0060233:117 ; 60:27:0000000:4922 ; 60:27:0060224:1;
60:27:0060224:82 ; 60:27:0060224:94 ; 60:27:0060224:2 ; 60:27:0060224:8;
60:27:0060224:206 ; 60:27:0060224:13 ; 60:27:0060224:14 ; 60:27:0060224:23;
60:27:0060224:21 ; 60:27:0060235:26 ; 60:27:0060235:6 ; 60:27:0060235:53;
60:27:0060235:166 ; 60:27:0060235:55 ; 60:27:0060234:36 ; 60:27:0060234:39;
60:27:0060234:37 ; 60:27:0060234:9 ; 60:27:0060252:17 ; 60:27:0000000:4907;
60:27:0000000:3577 ; 60:27:0000000:4925 ; 60:27:0000000:4912..

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 5935 кв.м

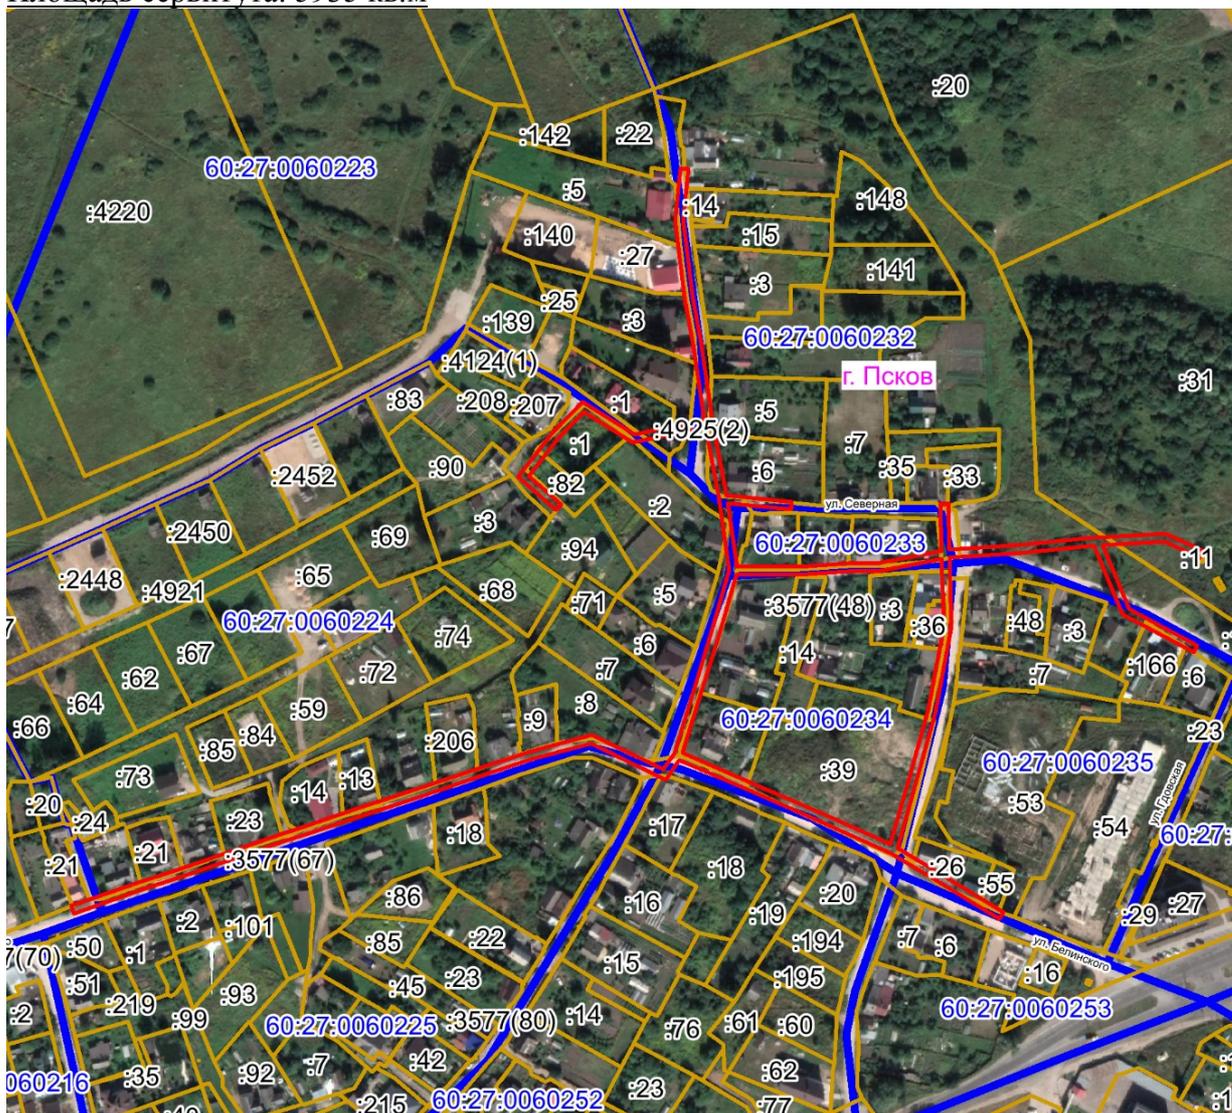

Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
Контур 1			
1	502153,32	1273063,64	0,10
2	502149,68	1273061,96	0,10
3	502158,07	1273043,71	0,10
4	502156,25	1273012,28	0,10
5	502123,45	1273025,81	0,10
6	502104,88	1273060,55	0,10
7	502101,35	1273058,64	0,10
8	502120,61	1273022,69	0,10
9	502155,95	1273008,08	0,10
10	502152,35	1272970,57	0,10
11	502149,77	1272934,52	0,10
12	502114,57	1272935,59	0,10
13	502070,87	1272927,42	0,10
14	502034,85	1272917,53	0,10
15	502001,19	1272907,88	0,10
16	501988,62	1272928,58	0,10
17	501968,22	1272962,00	0,10
18	501964,79	1272959,92	0,10
19	501985,20	1272926,50	0,10
20	501998,51	1272904,54	0,10
21	502015,26	1272867,49	0,10
22	502029,75	1272834,63	0,10
23	502046,20	1272796,95	0,10
24	502036,10	1272790,02	0,10
25	502054,67	1272752,00	0,10
26	502046,78	1272722,43	0,10
27	502038,36	1272696,93	0,10
28	502026,29	1272661,18	0,10
29	502017,44	1272634,64	0,10
30	502007,79	1272605,94	0,10
31	502004,71	1272596,41	0,10
32	501997,03	1272574,27	0,10
33	501987,25	1272545,73	0,10
34	501979,74	1272523,03	0,10
35	501967,67	1272488,73	0,10
36	501971,46	1272487,37	0,10
37	501983,53	1272521,75	0,10
38	501991,03	1272544,45	0,10
39	502000,81	1272572,99	0,10
40	502008,50	1272595,13	0,10
41	502011,59	1272604,66	0,10

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
42	502021,25	1272633,36	0,10
43	502030,08	1272659,90	0,10
44	502042,17	1272695,64	0,10
45	502050,63	1272721,30	0,10
46	502058,91	1272752,41	0,10
47	502041,22	1272788,70	0,10
48	502049,54	1272794,40	0,10
49	502081,78	1272804,33	0,10
50	502112,24	1272813,61	0,10
51	502143,30	1272822,43	0,10
52	502179,82	1272817,12	0,10
53	502216,21	1272810,25	0,10
54	502208,73	1272773,26	0,10
55	502224,47	1272748,32	0,10
56	502211,09	1272735,43	0,10
57	502191,65	1272720,38	0,10
58	502177,08	1272736,96	0,10
59	502174,08	1272734,31	0,10
60	502191,13	1272714,94	0,10
61	502213,71	1272732,39	0,10
62	502229,59	1272747,68	0,10
63	502212,97	1272774,06	0,10
64	502220,16	1272809,62	0,10
65	502258,82	1272804,04	0,10
66	502283,33	1272799,64	0,10
67	502322,45	1272794,72	0,10
68	502349,00	1272797,52	0,10
69	502348,58	1272801,52	0,10
70	502322,49	1272798,72	0,10
71	502283,93	1272803,56	0,10
72	502259,46	1272807,97	0,10
73	502219,58	1272813,71	0,10
74	502181,52	1272820,86	0,10
75	502178,42	1272854,24	0,10
76	502174,44	1272853,84	0,10
77	502177,45	1272821,53	0,10
78	502145,11	1272826,18	0,10
79	502145,17	1272857,37	0,10
80	502146,69	1272881,87	0,10
81	502146,94	1272899,16	0,10
82	502153,25	1272930,41	0,10
83	502177,42	1272929,82	0,10
84	502177,52	1272933,82	0,10

ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №23 наружное освещение			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
85	502153,77	1272934,42	0,10
86	502156,34	1272970,25	0,10
87	502159,91	1273006,44	0,10
88	502160,07	1273009,16	0,10
89	502162,11	1273044,50	0,10
1	502153,32	1273063,64	0,10
Контур 2			
90	502149,19	1272930,53	0,10
91	502114,89	1272931,58	0,10
92	502071,77	1272923,50	0,10
93	502035,94	1272913,69	0,10
94	502003,05	1272904,23	0,10
95	502018,90	1272869,10	0,10
96	502033,41	1272836,23	0,10
97	502049,82	1272798,68	0,10
98	502080,60	1272808,17	0,10
99	502111,12	1272817,46	0,10
100	502141,10	1272825,98	0,10
101	502141,17	1272857,52	0,10
102	502142,69	1272882,02	0,10
103	502142,94	1272899,55	0,10
90	502149,19	1272930,53	0,10

Глава города Пскова



Б.А. Елкин